1304875HG5001

# MITSUBISHI

パワー脱臭カセット形ロスナイシステム部材

**予備フィルター**

形　名

# PZ-N15DCF

**形名コード　7JU 411**

## 取扱説明書

お客様用

この予備フィルターは、パワー脱臭カセット形ロスナイ (LGH-N15DC) の交換用エアフィルターです。

■ ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■ なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

## 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告**　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従い必ず行う

**●取付け時、交換時はロスナイ本体の電源を切る**
（感電やけがをすることがあります）

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

**●取付けやお手入れの際は手袋を着用する**
（着用しないと端面などでけがをするおそれがあります）

## 外形寸法図
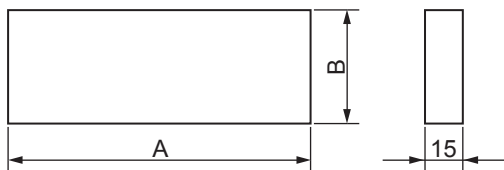
単位 (mm)

| 形　名 | 変化寸法 A | 変化寸法 B | フィルター数 /1 セット | 名称 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| PZ-N15DCF | 680 | 85 | 2 | パネル内枠フィルター | LGH-N15DC |
| | 235 | 164 | 1 | エレメント側フィルター | |

※このフィルターは製品に組み込まれているフィルター 1 セット分です。

※ 3 枚で 1 セットです。

## 取りはずしかた

1
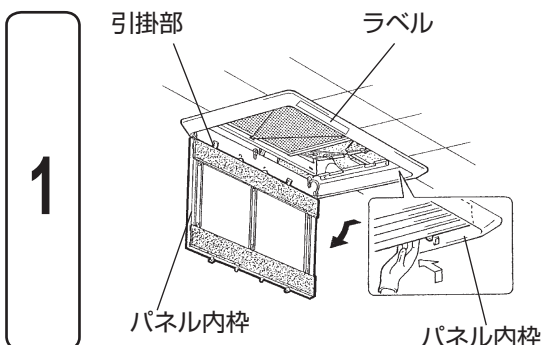
**1. ロスナイ本体の電源を切る**

**2. パネル内枠を開ける**

・パネル内枠を少し持ち上げながら、ラベルに示す矢印の方向へ動かして開けます。

**お願い**

・開けるときはゆっくり両手で支えながら開けてください。急に手を離すと引掛部が割れる恐れがあります。

# 取りはずしかた　つづき

2
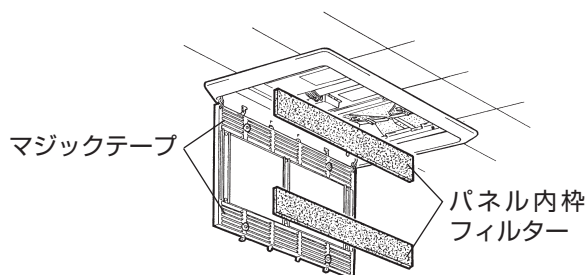
### パネル内枠フィルターを取りはずす

・パネル内枠フィルターは2枚あります。それぞれ2か所でマジックテープ止めされていますので、ゆっくりはがします。

3
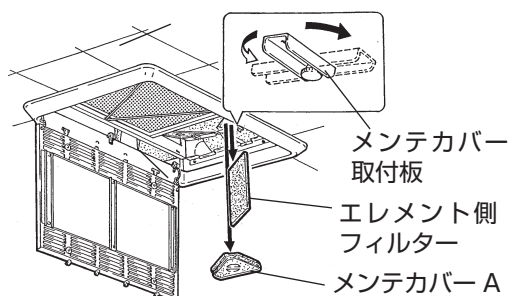
### メンテカバーAとエレメント側フィルターを取りはずす

(1) メンテカバー取付板を90°回転させる。
(2) メンテカバーAを手前に引いてはずす。
(3) エレメント側フィルターをはずす。

# 清掃のしかた

**フィルターにごみやほこりがたまると風量が減少し換気効果が悪くなりますので、1年に1回以上を目安に清掃してください。(汚れの程度に応じて清掃回数を増やしてください)**
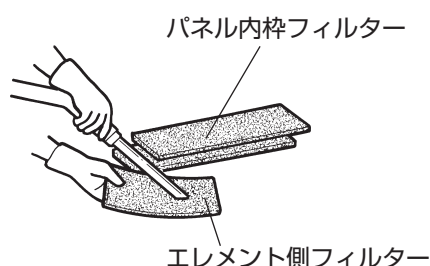


### フィルターの清掃

軽く手でたたくか、または掃除機でほこりを吸い取る。
・汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。

**お願い**

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 直接火で乾かさないでください。
- フィルターを入れ忘れないでください。

# 取付けかた
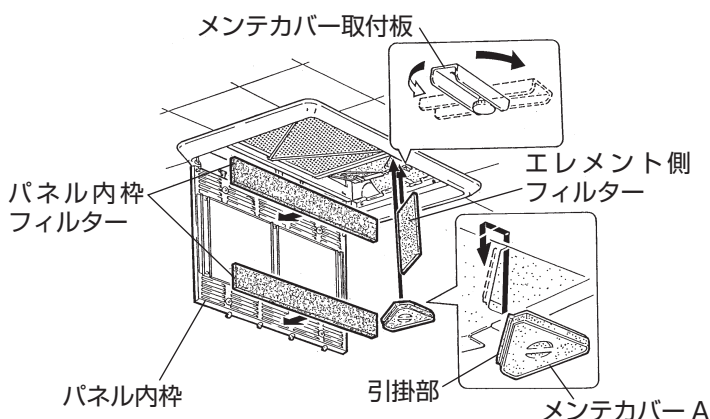
### 取りはずしと逆の順序で取付ける

1. エレメント側フィルターをメンテカバーA側に取付ける。
2. メンテカバーAを取付る。
・図のように引掛部を引っ掛けて取付け、メンテカバー取付板を回転させ固定します。
3. パネル内枠フィルター（2枚）を取付ける。
4. パネル内枠を閉じる。
・両手でパネル内枠を押し上げ引掛部をはめ込みます。

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号